

Automatické sprinklery Victaulic® FireLock™

⚠ VÝSTRAHA



- Před zahájením montáže jakéhokoliv výrobku značky Victaulic si přečtěte celý návod a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
 - Těsně před začátkem montáže, demontáže, seřízení nebo údržby jakýchkoli výrobků značky Victaulic vždy zkontrolujte, zda je potrubní soustava úplně odtlakována a vypuštěna.
 - Před instalací, demontáží, seřizováním nebo údržbou jakýchkoli výrobků společnosti Victaulic se ujistěte, že jsou identifikována všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo kvůli uzavření ventilů/nastavení polohy, odtlakována a vypuštěny.
 - Používejte ochranné brýle, přilbu a pracovní obuv.
- Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt či těžké zranění a škody na majetku.

- Automatické sprinklery Victaulic® FireLock™ by měly být používány pouze v systémech protipožární ochrany, které jsou navrženy a nainstalované podle aktuálních platných norem asociace National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R atd.) nebo ekvivalentních standardů a v souladu s platnými stavebními a požárními předpisy. Tyto normy a předpisy obsahují důležité informace týkající se ochrany systémů před teplotami pod bodem mrazu, korozí, mechanickým poškozením apod.
 - Tyto pokyny pro montáž jsou určeny pro zkušené a vyškolené instalatéry. Instalátor musí chápat, jak se výrobek používá a proč byl určen pro konkrétní účel.
 - Instalátor musí chápat běžné průmyslové bezpečnostní normy a potenciální následky nesprávné montáže výrobku.
- Nedodržení montážních požadavků, místních a národních předpisů a norem může narušit integritu a způsobit selhání systému, které by mohlo mít za následek smrt nebo těžkou újmu na zdraví osob a škody na majetku.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO MONTÁŽ

- Automatické sprinklery Victaulic® FireLock™ by měly být nainstalovány podle aktuálních norem Factory Mutual (FM), VdS CEA 4001, norem asociace National Fire Protection Association (NFPA 13, 13D, 13R atd.) nebo ekvivalentních norem a v souladu s platnými stavebními a požárními předpisy. Jakékoli odchylky od těchto norem nebo úpravy sprinklerů (včetně lakování a povrchových úprav) povedou ke ztrátě záruky společnosti Victaulic a budou mít vliv na integritu systému. Instalace musí splňovat příslušná ustanovení místních orgánů v dané jurisdikci a platných místních zákonů a musí splňovat všechny konstrukční specifikace.
- **Informujte se ve specifické publikaci Victaulic týkající se použití a registrace. Tyto produktové publikace si můžete stáhnout na webu victaulic.com.**
- Potrubní systém dimenzujte tak, aby splňoval nebo překračoval minimální vyžadovaný průtok pro systém rozprašovače. Abyste zabránili poškození, **NEVYPRAZDŇUJTE** sprinklery do pytlů nebo kbelíků.
- Potrubní systém dimenzujte tak, aby splňoval nebo překračoval minimální vyžadovaný průtok pro systém rozprašovače.
- Podle požadavků NFPA propláchněte systém a odstraňte cizí materiál. Pokračujte v proplachování, dokud voda nepoteče čistá.
- **NEMONTUJTE** potrubní systém sprinkleru do topných kanálů.
- **NEPŘIPOJUJTE** potrubní systém sprinkleru do systému užitkové horké vody.
- **NEDOVLTE** aby elektrické vedení nebo jiná kabeláž byly zavěšeny nebo ovinuty kolem potrubního systému sprinkleru.
- **NEMONTUJTE** sprinklery a armatury sprinklerů tam, kde okolní podmínky mohou klesnout pod minimum nebo překročit maximální uvedené nebo schválené teplotní třídy.
- **NEMONTUJTE** sprinklery, které byly upuštěny, nebo do nich narazil jiný předmět, ani když nevypadají zjevně poškozeně. Nikdy nemontujte sprinklery se skleněnou hlavici, pokud je tato prasklá, nebo došlo k úniku kapaliny z hlavičky. Všechny sprinklery, které byly poškozeny nebo vykazují stopy koroze, ihned vyřadte a vyměňte.
- Před montáží si ověřte, že sprinkler je správného modelu, má správnou velikost kalibrační clony a rozsah teploty použití pro zamýšlený způsob použití.
- Chraňte mokré potrubní systémy před mrazem.
- Chcete-li se vyhnout poškození výrobku, namontujte sprinklery do spojek až poté, co je namontováno potrubí systému sprinkleru.
- **NEPROVÁDĚJTE** lakování, povlakování, pokovování nebo modifikování sprinklerů. Sprinklery modifikované ze stavu od výrobce nemusí pracovat správně a taková změna bude znamenat zrušení agenturních certifikací nebo schválení a narušit integritu systému.
- **NEPROVÁDĚJTE** testování sprinklerů pomocí zdroje tepla. Skleněná hlavice by se mohla zeslabit nebo roztříštit, když je vystavena působení zdroje tepla během testování.
- **NEPROVÁDĚJTE** čištění sprinklerů mýdlovou vodou, saponáty, čpavkem, čisticími kapalinami ani jinými chemikáliemi. Odstraňte prach, zbytky vláken atd. měkkým, čistým hadrem.
- Sprinklery již jednou použité **NELZE** rozebrat nebo znovu používat. Při výměně sprinklerů použijte nové, stejného typu, se stejnou kalibrační clonou, provozní teplotou a reakčním časem.
- Sprinklery kontrolujte pravidelně, zda nejsou napadeny korozí, zda nejsou mechanicky poškozeny, zablokovány atd. Četnost kontrol se může lišit v důsledku korozivní atmosféry/přívodu vody a činnosti okolo sprinklerů.
- **NEZAVĚŠUJTE** na sprinklery žádné předměty, ani k nim nic nepřipojujte. Zablokování způsobu vypouštění ovlivní výkon sprinkleru v případě požáru.
- Pokud dojde ke změně konstrukce, je vlastník budovy nebo jeho zástupce odpovědný za odkaz na platné normy, aby určil, zda se vyžadují další sprinklery nebo jiné úpravy systému.
- Vlastník budovy nebo jeho zástupce je odpovědný za údržbu systému protipožární ochrany v řádném provozuschopném stavu.
- Po dokončení montáže musí být celý systém sprinklerů otestován v souladu s platnými standardy (NFPA 13, NFPA 25 atd.), které popisují péči a údržbu systémů sprinklerů. Kromě toho může odpovědný orgán v dané jurisdikci vyžadovat další údržbu, testování a kontroly, které musí být dodržovány. **POZNÁMKA:** Úspěšný test není náhradou správné montáže systému a jeho údržby

⚠ VÝSTRAHA

- **Výměnu/přemístění automatických sprinklerů Victaulic® FireLock™ MUSÍ provádět kvalifikovaný personál obeznámený s původními konstrukčními kritérii systému, seznamy/schváleními sprinklerů a státními a místními předpisy (včetně standardů NFPA 13).**


Pokud nedodržíte tento pokyn, může to ovlivnit výkon systému během požáru, což by mohlo způsobit smrt nebo těžké zranění osob a škody na majetku.

INSTALACE STANDARDNÍHO SPRINKLERU

⚠ VÝSTRAHA

- ZABRAŇTE TOMU, aby těsnicí materiál pronikl do kalibračního otvoru sprinkleru nebo se dotýkal hlavice nebo těsnění sprinkleru.
- NEMANIPULUJTE se sprinklery držením za deflektor.
- NEPŘEKRAČUJTE předepsané montážní dotahovací momenty.
- Ujistěte se, že klíč sprinkleru zabírá POUZE za výstupek rozprašovače pro klíč a nikoliv za rám, deflektor nebo hlavici.
- Sprinklery nemohou správně pracovat, pokud budou mít nasazeny chrániče hlavice.
- Chrániče hlavice nebo spojky musí být sejmuty před uvedením systému rozprašovačů do provozu z každé hlavice.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje k sejmutí chráničů na zavlažovačích se skleněnými hlavicemi.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit nesprávnou funkci sprinkleru, což by mohlo způsobit smrt, těžké zranění nebo škody na majetku.

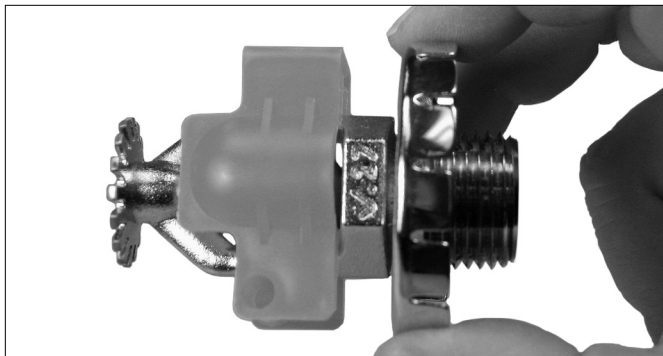


Každý automatický sprinkler Victaulic® FireLock™ je dodáván s chráničem hlavice nebo spojkou, který je chrání před poškozením během přepravy a montáže. Chrániče hlavice nebo spojky musí zůstat nainstalovány, dokud nebude systém sprinklerů připraven k uvedení do provozu nebo podle pokynů v kroku 4b nebo 5b níže.

1. Zkontrolujte sprinkler, zda nevykazuje jakékoliv stopy fyzického poškození, a skleněnou hlavici, zda nevykazuje trhliny nebo únik kapaliny. **NEMONTUJTE** sprinkler, který byl upuštěn nebo jinak poškozen během manipulace.

2. PRO ZAPUŠTĚNÉ PRODUKTY: Namontujte na sprinkler objímku. Ujistěte se, že objímka je dokonale dotažena a dosedá na výstupek pro klíč, jak je znázorněno vlevo.

3. Obtočte dvě nebo tři vrstvy pásky nebo netvrdnoucího spojovacího tmelu pouze na vnější závit.

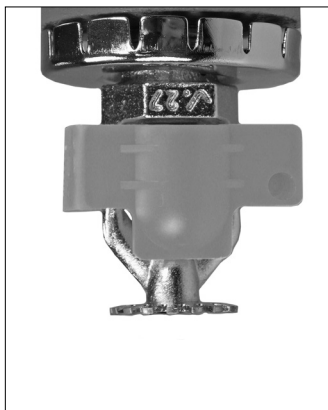

4a. Orientujte sprinkler při montáži pouze tak, jak je zamýšleno. Zašroubujte sprinkler do spojky rukou a poté dotáhněte sprinkler do spojky pomocí správného modelu klíče (viz také tabulka „Dostupné klíče sprinkleru“). Ověřte, zda klíč sprinkleru zabírá **POUZE** za výstupek sprinkleru pro klíč. **NENASAZUJTE** klíč na rám, deflektor nebo hlavici. Chcete-li dosáhnout dokonalého utěsnění, dotáhněte sprinkler pečlivě tak, abyste zabránili netěsnostem. **NEPŘEKRAČUJTE** maximální dotahovací moment uvedený v následující tabulce.

Velikost kalibrační clony (otvoru)	Maximální dotahovací moment
½-inch NPT	14 ft-lbs/19 N•m
¾-inch NPT	20 ft-lbs/27 N•m
1-inch NPT	30 ft-lbs/41 N•m

4b. Sejměte chrániče hlavice ze všech sprinklerů velmi opatrně rukou a to ještě před uvedením systému sprinklerů do provozu. **NEPOUŽÍVEJTE žádné nástroje k sejmutí chráničů na zavlažovačích se skleněnými hlavicemi. POZNÁMKA:** Chrániče hlavice na všech sprinklerech směřujících vzhůru nebo na sprinklerech namontovaných více než 10 stop/3 m nad podlahou lze sejmut ihned po montáži.

5. PRO ZAPUŠTĚNÉ PRODUKTY: Nasadte štítek nebo krycí desku a vystředte ji na sprinkleru. Zatlačte štítek na zapouštěcí objímku, až se dotkne stropu nebo stěny.

VELIKOSTI OTVORŮ PRO ŠTÍTKY

Štítek Provedení	Velikosti otvorů pro štítky – palce/milimetry	
	Minimální	Maximální
Částečně zapuštěný	2 51	2 3/8 60
Skrytý V27	2 3/8 60	2 13/16 71
Zapuštěný závěsný V29	1 5/8 41	2 51
Skrytý V31/V32/V33/V35	2 5/8 67	2 3/4 70
Běžný, prodloužený a zapuštěný V36/V40	1 1/2 38	2 1/2 63
Objímka/plášť V36/V40	1 3/4 44	2 1/2 63
Skrytý V38	2 3/8 60	2 11/16 68
Pouzdro V41	1 7/8 48	2 1/8 54
Skrytý V56/V81 „palcový“ *	2 1/4 57	2 1/2 63
Skrytý V49 „palcový“ *	2 3/4 70	2 7/8 73

* Velikost otvoru může být maximálně 3 7/8 in/98 mm se seismickou krycí deskou

POZNÁMKA: Informace o krycí desce vždy naleznete v příslušné publikaci o přípravku Victaulic.

MONTÁŽ OCHRANNÉHO KRYTU SPRINKLERU


⚠ VÝSTRAHA

- Ochranné kryty sprinkleru musí být namontovány **POTÉ**, co byl sprinkler řádně nasazen do spojky a ještě před otestováním systému.
- Zabraňte poškození rámu, deflektoru a hlavice během montáže ochranného krytu sprinkleru.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit nesprávnou funkci sprinkleru, což by mohlo způsobit smrt, těžké zranění nebo škody na majetku.

POZNÁMKA

- Fotografie vpravo je určena pouze pro názornost ochranného krytu a sprinkleru. Ochranné kryty sprinkleru musí být namontovány **POTÉ**, co byl sprinkler řádně nasazen do spojky.

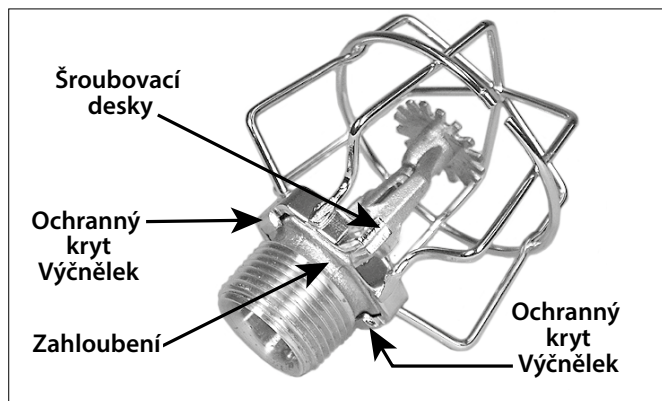

- Namontujte ochranný kryt do sprinkleru. Ověřte, zda výčnělek na ochranném krytu zapadnou do drážek mezi výstupem pro klíč a závětem sprinkleru, jak je znázorněno výše.
- Vložte dva šrouby (součást dodávky) a rovnoměrně je dotáhněte, dokud nedojde ke kontaktu kovu s kovem na deskách šroubů.

TESTOVÁNÍ POŽÁRNÍHO SPRCHOVÉHO SYSTÉMU

Po dokončení instalace musí být celý sprinklerový systém testován v souladu s aktuálními platnými normami NFPA (NFPA 13, 13D, 13R atd.) nebo ekvivalentními normami a v souladu s platnými stavebními a požárními předpisy. Kromě toho může odpovědný orgán v dané jurisdikci vyžadovat další údržbu, testování a kontroly, které musí být dodržovány.

POZNÁMKA

- Úspěšný test sprinklerového systému není náhradou správné montáže systému a jeho údržby.

VÝMĚNA SPRINKLERU

⚠ VÝSTRAHA



- Těsně před začátkem montáže, demontáže, seřízení nebo údržby jakýchkoli výrobků značky Victaulic vždy zkontrolujte, zda je potrubní soustava úplně odtlakována a vypuštěna.
- Před instalací, demontáží, seřizováním nebo údržbou jakýchkoli výrobků společnosti Victaulic se ujistěte, že jsou identifikována všechna zařízení, větve nebo části potrubí, které mohly být izolovány pro testování nebo kvůli uzavření ventilů/nastavení polohy, odtlakovány a vypuštěny.
- Všechny činnosti, které vyžadují odstavení ventilu z provozu, mohou snížit zajištěnou požární ochranu. Pro takové oblasti se důrazně doporučuje zorganizování požární hlídky.
- Před údržbou nebo testováním systému informujte odpovědné orgány v dané jurisdikci.

Nedodržení těchto pokynů může způsobit smrt či těžkou újmu na zdraví a škody na majetku.

- SYSTÉM MUSÍ BÝT VYŘAZEN Z PROVOZU BEZPROSTŘEDNĚ PŘED VÝMĚNOU SPRINKLERŮ.** O vyřazení systému požární ochrany z provozu informovat příslušný orgán v dotčené oblasti a zorganizovat pro dotčenou oblast požárního dozoru.
- Informujte se v příslušné příručce pro montáž, údržbu a testování ventilu systému, abyste uvolnili veškerý tlak a vypustili ze systému vodu.
- Demontujte starý sprinkler pomocí správného klíče sprinkleru. Namontujte nový sprinkler v souladu s pokyny v části „Instalace standardního sprinkleru“ na straně 2 nebo „Instalace suchého sprinkleru“ na stranách 5 – 7. Ujistěte se, že sprinklery jsou vyměněny za stejný model, se správnou velikostí kalibrační clony a rozsahem teploty použití a reakčním časem.
- Uvedte systém zpět do provozu podle pokynů v příslušné příručce pro montáž, údržbu a testování ventilu systému.
- Zkontrolujte, zda je systém těsný, a okamžitě proveďte veškeré opravy.
- SPRINKLEROVÉ SYSTÉMY, KTERÉ BYLY VYSTAVENY PŮSOBENÍ POŽÁRU, MUSÍ BÝT UVEDENY DO PROVOZU CO NEJDŘÍVE.** Celý systém musí být zkontrolován, zda není poškozen nebo zablokován. Všechny poškozené součásti systému nebo sprinklery, které se aktivovaly, musí být vyměněny. Sprinklery vystavené působení žíravých, nebo spalitelných produktů, či vysokým okolním teplotám, musí být vyměněny. S ohledem na požadavek výměny kontaktujte místní odpovědný orgán v dané jurisdikci.

INFORMACE O KLÍČI SPRINKLERU

Popis klíče nebo bitu sprinkleru	Číslo součásti pro objednání klíčů na sprinklery	Použitelné modely sprinklerů
Klíč na pěnové trysky V26	ST71000000	V2601, V2603
Otevřený klíč V27	ST01000000	V2703, V2704, V2707, V2708, V2709, V2710, V2721, V2722, V2725, V2726, V2727, V2728, V2738, V2740, V2744, V2752, V2753, V2754, V2758, V2762, V2763, V3701, V3702
Klíč na skryté/zapuštěné modely V27-2	ST12000002	V2707, V2708, V2709, V2710, V2727, V2728, V2738, V2740, V2742, V2744, V2752, V2758, V2762, V2763, V3701, V3702
Otevřený klíč V32	ST32000003	V3201, V3202, V3203, V3204
Klíč na skryté modely V31/V33	ST33P00000	V3102, V3301, V3302, V3303, V3304
Otevřený klíč V34	ST02000000	V3401, V3402, V3403, V3404, V3405, V3406, V3407, V3408, V3409, V3410, V3412, V3414, V3416, V3417, V3418, V3421, V3423, V3424, V3425, V3426, V3428, V3429, V3430
Klíč na zapuštěné modely V34	ST22000000	V3405, V3406, V3407, V3408, V3409, V3410, V3412, V3414, V3416, V3421, V3423, V3424, V3426, V3428
Otevřený klíč na suché modely V36	ST73000000	V3601, V3602, V3603, V3604, V3605, V3606, V3607, V3608, V3609, V3610, V3611, V3612, V3613, V3614, V3615, V3616, V4001, V4002
Klíč na suché zapuštěné a skryté modely V36	ST43P00000	V3605, V3606, V3607, V3608, V3609, V3610, V3611, V3612, V3613, V3614, V3615, V3616, V4001, V4002
Nástrčný klíč na skryté modely V38-4	ST21N00000	V3801, V3802, V3806, V3807, V3808
Nástrčný klíč na skříně V38-5	ST61000000	V3801, V3802, V3806, V3807, V3808
Otevřený klíč V46/V48	ST93000900	V4601, V4603, V4802, V4804, V4806, V4808
Otevřený klíč V44/V47	ST92000800	V4702
Klíč na skryté modely V49/V56, 1palcový nastavitelný	S332765000	V4906, V5603, V5606, V5648, V5653
Otevřený klíč V56	S325390000	V2801, V2815, V2826, V2851, V2861, V2870, V3010, V4201, V4215, V4226, V4251, V4261, V4270, V4431, V5608, V5610, V5614, V5618, V5619, V5620, V5621, V5623, V5625
Klíč na kopulové skryté modely V56	S329678000	V5613
Klíč na zapuštěné modely V56-2	S325391000	V2801, V2826, V2851, V2870, V3010, V4201, V4226, V4251, V4270, V5610, V5614
Klíč na zapuštěné modely V44	ST42060000	V4431
Klíč na kopulové skryté modely V81	S329679000	V8113, V8114
Klíč na podkrovní/konvenční modely V81	S312366000	V8122, V8123, V8124, V8125, V8169
klíč na skryté suché modely V56/V81 a klíč na skryté modely ECLH V11	S337014000	V1106, V5634, V5689, V8134, V8189
Klíč na zapuštěné modely V11	S333011000	V1113
Otevřený klíč V11	S333010000	V1113, V1121, V5643, V5687, V8143, V8187
Spojovací bit Style V9	J000V09000	V2703, V2704, V2707, V2708, V2709, V2710, V2721, V2722, V3401, V3301, V3302, V3402, V3403, V3404, V3405, V3406, V3407, V3408, V3409, V3410, V3417, V3418, V3421, V3425, V3429, V3430, V3601, V3602, V3603, V3604, V3605, V3606, V3607, V3608, V3609, V3610, V3611, V3612, V3613, V3614, V3615, V3616, V4001, V4002, V4601, V4603, V4702, V4802, V4804, V4806, V4808, V5634, V5643, V8134, V8143

POZNÁMKA: Dostupnost sprinklerových klíčů pro vyřazené produkty naleznete v nejnovějším ceníku pro zařízení protipožární ochrany a sprinklery FireLock™.

INSTALACE SUCHÉHO SPRINKLERU

- Suché sprinklery Victaulic FireLock™ musí být nainstalovány v souladu s aktuálními platnými normami NFPA (NFPA 13, 13D, 13R atd.) nebo ekvivalentními normami a v souladu s platnými stavebními a požárními předpisy.
- Obtočte dvě nebo tři vrstvy pásky nebo netvrdnoucího spojovacího tmelu pouze na vnější závit.
- Namontujte suché sprinklery pomocí klíče na mosaznou vstupní armaturu. Pokud tyto způsoby instalace nejsou možné, můžete použít velmi opatrně správný klíč sprinkleru na suché sprinklery o délce do 18 palců/457 mm.
- NEPOUŽÍVEJTE** během montáže nadměrný dotahovací moment. Nadměrný dotahovací moment může způsobit deformaci rámu sprinkleru. Pokud používáte rozprašovací klíč model V36 se suchým sprinklerem model V36 nebo pokud používáte klíč na sprinklery model V34 se suchým sprinklerem model V40, nepřekračujte 30 ft-lbs/41 N•m. Když použijete trubkový klíč nasazený na vnější trubku, nepřekračujte dotahovací moment 40 ft-lbs/54 N•m.
- Suché sprinklery, model V41 ESFR, jsou určeny pouze pro mokré systémy.
- Pokud systémy obsahují drážky IGS pro připojení sprinkleru, musí se použít sprinklerová spojka Style V9 Victaulic® FireLock™ IGS™ Installation-Ready™.



NASKENUJTE KÓD A STÁHNĚTE SI POKYNY
K MONTÁŽI I-V9 NA VICTAULIC.COM

SUCHÉ SYSTÉMY: Suché sprinklery určené pro použití v suchých systémech musí být namontovány pouze na výstup armatury (s výjimkou kolen) nebo svařovaný výstup, který splňuje rozměrové požadavky standardu ANSI B16.3 a ANSI B16.4, třída 125 a třída 150. Použijte šroubení vzorku k potvrzení správného zapojení a k ověření, zda mezi zavlažovačem a šroubením nedochází k žádnému rušení. Pro zajištění neomezeného průtoku během provozu a pro aplikace, kde jsou systémy vystaveny teplotám pod bodem mrazu, musí být suchý sprinkler instalován do spojky, která zabrání hromadění kondenzace nad těsněním.

MOKRÉ SYSTÉMY: Vstup suchého sprinkleru **NESMÍ** dosedat na spojku. **NEINSTALUJTE** suché sprinklery do závitových kolen, spojek se závitem nebo spojek, které kolidují se závitovým průchodem. Suché sprinklery mohou být namontovány do výstupů Style 920/Style 920N s *mechanickými T* šroubovacími výstupy, do výstupů Style 922 FireLock™ Outlet-T a do šroubení s vnitřním závitem s drážkou a vnitřním závitem č. 141 IGS™. Suché sprinklery mohou být instalovány do armatur CPVC (s výjimkou kolen), které nezasahují do závitových průchodů. Pro potvrzení správného usazení použijte vzorovou spojku. Ověřte, zda je minimální délka odhaleného válce ve vytápěném prostoru měřena a udržována v souladu s níže uvedenou tabulkou.

Níže uvedená tabulka se používá v případě, že okolní teplota je udržována mezi 40 °F/4 °C a 60 °F/16 °C okolo systému mokrého potrubí.

OKOLNÍ TEPLOTA VOLNĚ PŘÍSTUPNÉHO POTRUBÍ (°F/°C)



Okolní teplota volně přístupného potrubí až k výstupu sprinkleru °F/°C	„C“ – Minimální délka volně přístupného potrubí při působení teploty 40 °F/4 °C palce/mm	„C“ – Minimální délka volně přístupného potrubí při působení teploty 50 °F/10 °C palce/mm	„C“ – Minimální délka volně přístupného potrubí při působení teploty 60 °F/16 °C palce/mm
40 4	0 0	0 0	0 0
30 -1	0 0	0 0	0 0
20 -7	4 100	0 0	0 0
10 -12	8 200	1 25	0 0
0 -18	12 300	3 75	0 0
-10 -23	14 350	4 100	1 25
-20 -29	14 350	6 150	3 75
-30 -34	16 400	8 200	4 100
-40 -40	18 450	8 200	4 100
-50 -46	20 500	10 250	6 150
-60 -51	20 500	10 250	6 150

Minimální délky volně obnaženého potrubí jsou do rychlosti větru až 30 mph/48 km/h včetně

INSTALACE SUCHÉHO SPRINKLERU (POKRAČOVÁNÍ)

POZNÁMKA

- Rozměr „F“ suchého sprinkleru ESFR, který je zakončen v mrazicím boxu ze systému mokrého potrubí, musí být uvážen s ohledem na tloušťku stropu mrazicího boxu a požadovanou délku pod stropem mrazicího boxu. Minimální délka suchého sprinkleru nesmí být menší, než délka specifikovaná v tabulce „Okolní teplota volně přístupného potrubí (°F/°C)“ na straně 5, plus požadovaná délka pod stropem mrazicího boxu („F“ = „C“ + „D“ + „E“).
- Vyjádření rozměru „F“ viz výkres na této stránce. **NEPOKOUŠEJTE** se upravovat suché sprinklery.
- Pro větší přehlednost jsou ilustrace přehnané a uvádějí se pouze jako příklady. Úplné informace vyhledejte v konkrétní publikaci produktu.

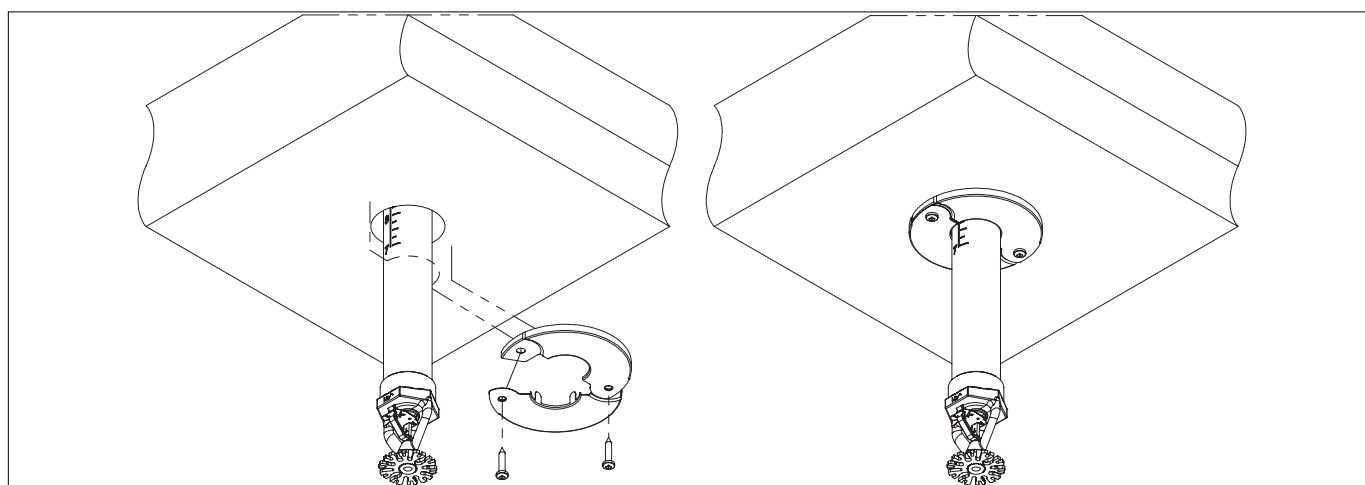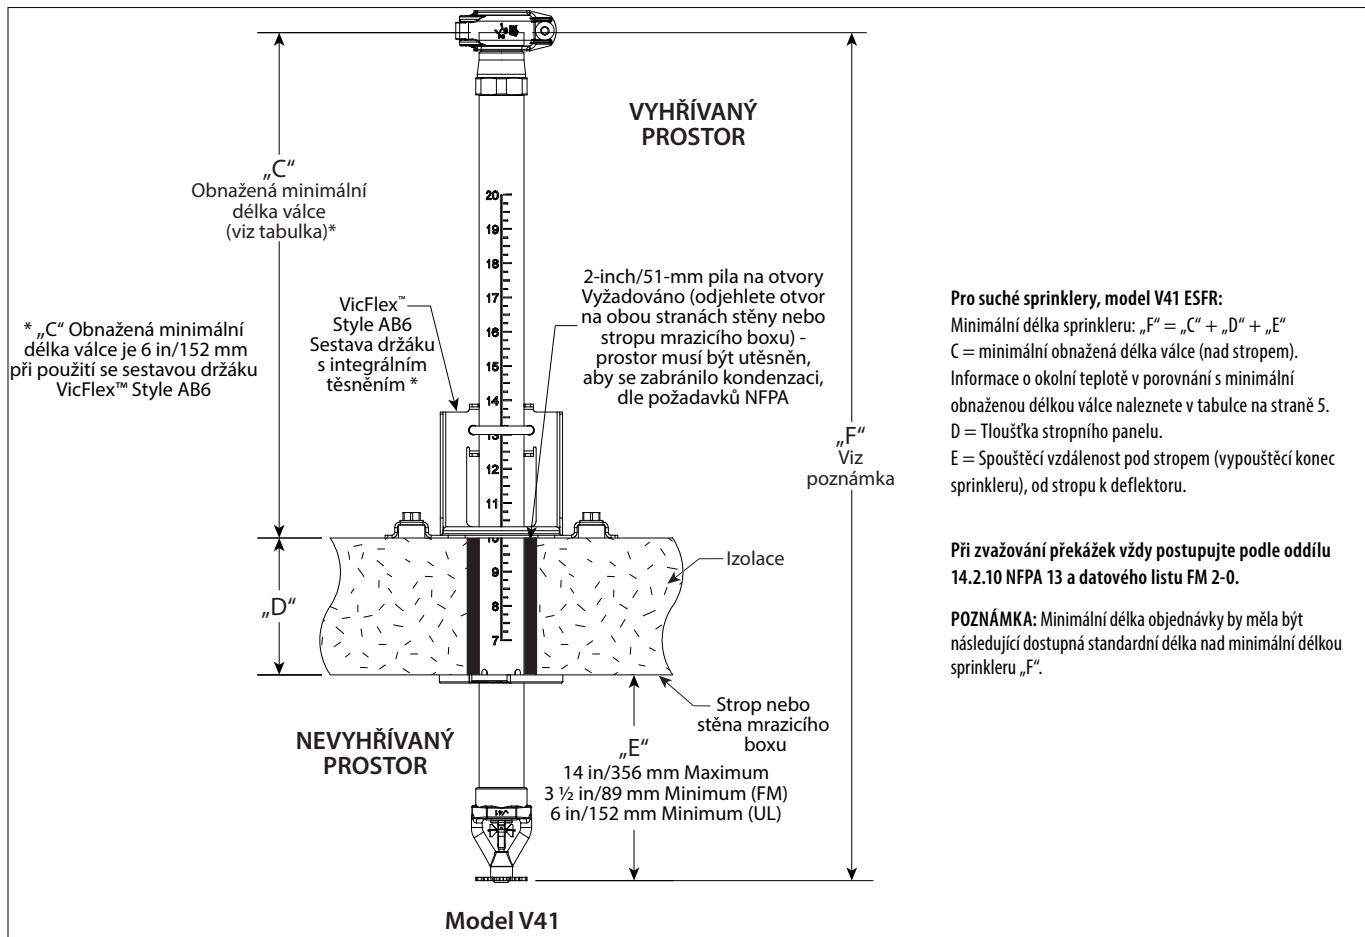


Namontujte štítek suchého ESFR sprinkleru modelu V41, jak je znázorněno na výše uvedených výkresech. Použijte samořezné šrouby na plech č. 8 dodané s výrobkem k připevnění štítku ke stropu nebo stěnovému panelu mrazicího boxu.

INSTALACE SUCHÉHO SPRINKLERU (POKRAČOVÁNÍ)



POZNÁMKA

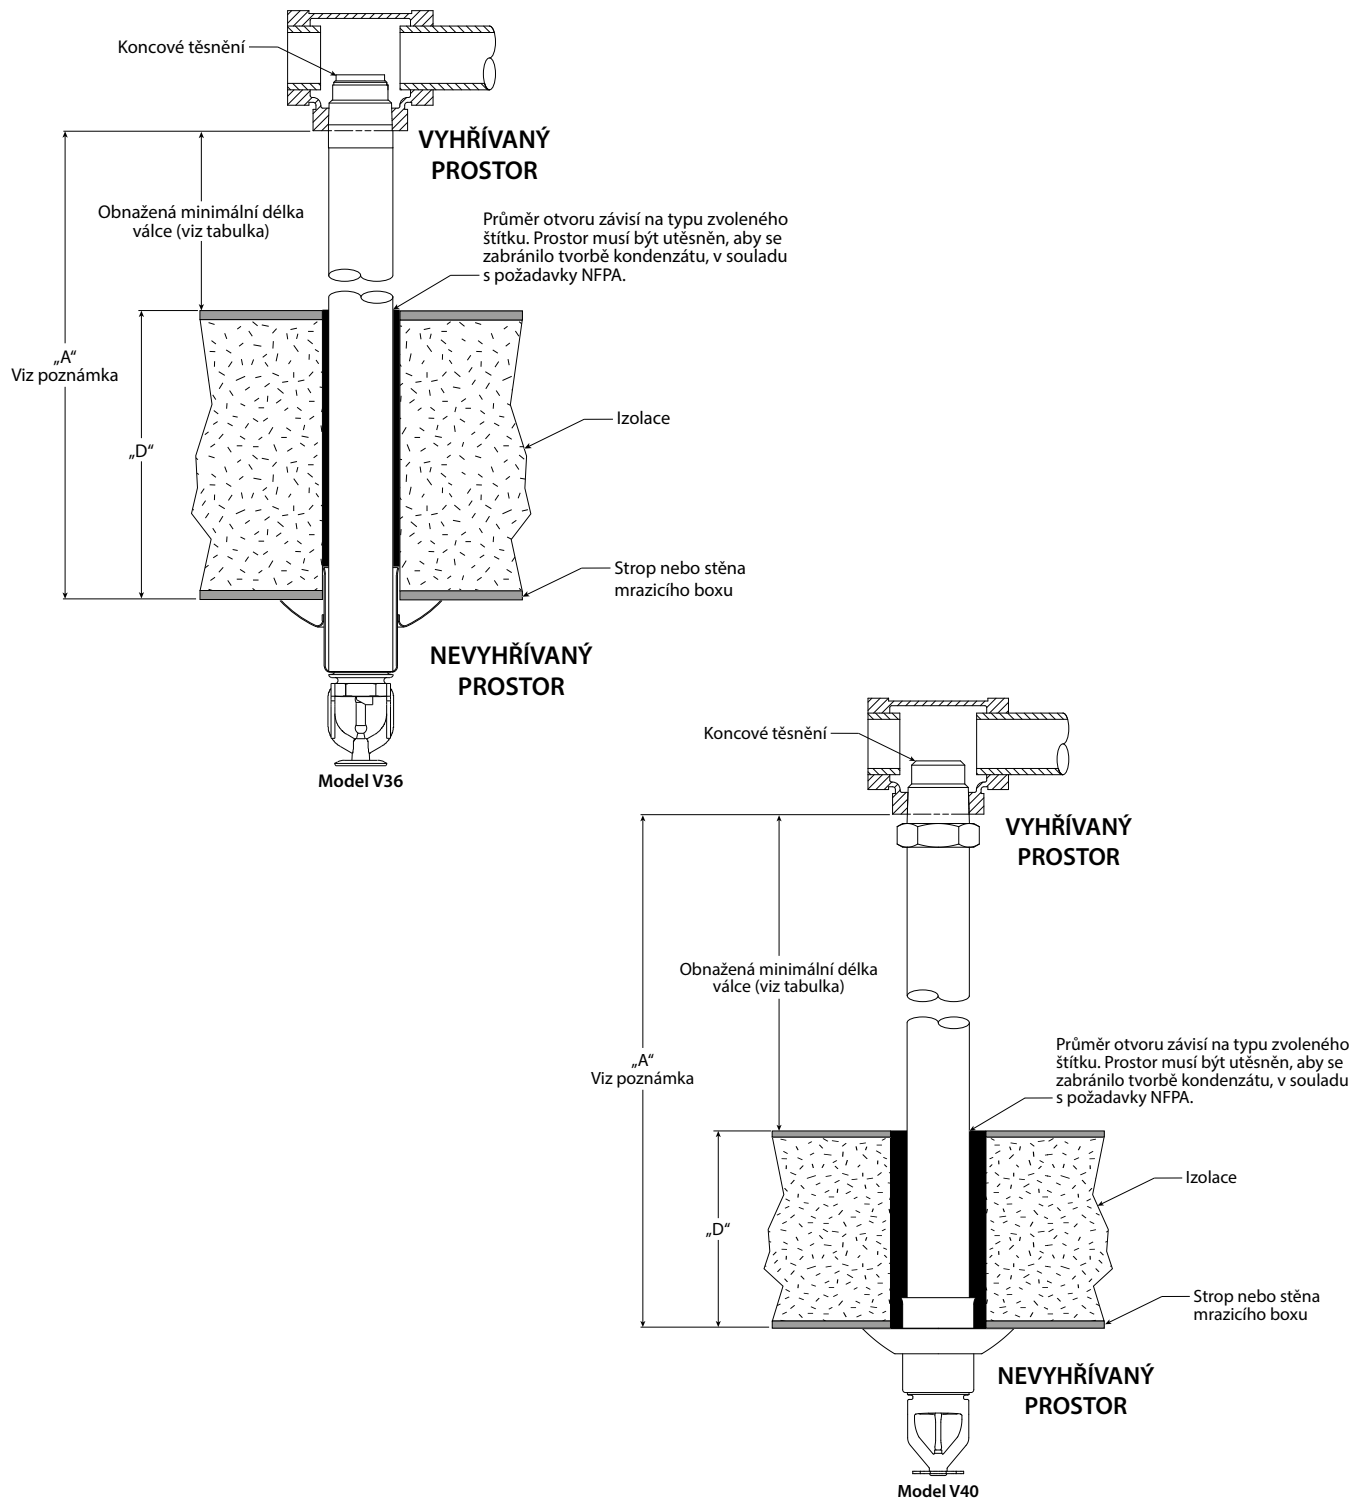- Rozměr „A“ suchého sprinkleru, který zakončen v mrazicím boxu ze systému mokrého potrubí, musí být uvážen s ohledem na tloušťku stěny nebo stropu mrazicího boxu. Minimální délka suchého sprinkleru nesmí být menší, než délka specifikovaná v tabulce „Okolní teplota volně přístupného potrubí (°F/°C)“ na straně 5, plus požadovaná délka stropu nebo stěny mrazicího boxu („A“ = „C“ + „D“).
- Vyjádření rozměru „A“ viz výkresy na této stránce. NEPOKOUŠEJTE SE modifikovat suché sprinklery, protože jsou vyrobeny se specifickým rozměrem „A“.
- Pro větší přehlednost jsou ilustrace přehnané a uvádějí se pouze jako příklady. Úplné informace vyhledejte v konkrétní publikaci produktu.



Automatické sprinklery Victaulic® FireLock™

Evropské a britské certifikace

SIN				
	Schvalovací číslo*	Referenční číslo*	Certifikát o shodě*	Certifikát o shodě*
V2703	G 4020046	104b/01	0786-CPD-40004 0786-CPD-40235	0832-UKCA-CPR-S5062
V2704	G 4020043	104b/02	0786-CPD-40001 0786-CPR-40258	0832-UKCA-CPR-S5064
V2709	-	104b/01	2831-CPR-S0005	0832-UKCA-CPR-S5050
V2710	-	104b/02	2831-CPR-S0006	0832-UKCA-CPR-S5050
V2725	G 4020048	104b/01	0786-CPD-40006 0786-CPR-40262	0832-UKCA-CPR-S5068
V2726	G 4020045	104b/02	0786-CPD-40003 0786-CPR-40260	0832-UKCA-CPR-S5066
V2727	G 4020047	104b/01	0786-CPD-40005 0786-CPR-40260	0832-UKCA-CPR-S5067
V2728	G 4020044	104b/02	0786-CPD-40002 0786-CPR-40259	0832-UKCA-CPR-40259
V2762	G 422049	104B/10	0786-CPR-40345 0786-CPR-40346	-
V2763	G 422048	104b/09	0786-CPR-40347 0786-CPR-40348	-
V3401	G 4020051	104b/03	0786-CPD-40009 0786-CPR-40236	0832-UKCA-CPR-S5063
V3402	G 4020049	104b/04	0786-CPD-40007 0786-CPR-40263	0832-UKCA-CPR-S5069
V3403	G 416015	-	-	-
V3404	G 414050	-	-	-
V3423	G 4020052	104b/03	0786-CPD-40010 0786-CPR-40265	0832-UKCA-CPR-S5071
V3424	G 4020050	104b/04	0786-CPD-40008 0786-CPR-40264	0832-UKCA-CPR-S5070
V3613	-	-	2809-CPR-F0060-01	-
V3614	-	-	2809-CPR-F0061-01	-
V3615	-	-	2809-CPR-F0062-01	-
V3616	-	-	2809-CPR-F0063-01	-
V3701	G 423014	104b/11	0786-CPR-40349 0786-CPR-40350	-
V3702	G 423015	104b/12	0786-CPR-40351 0786-CPR-40352	-
V3801	-	104b/05	2831-CPR-S0003	0832-UKCA-CPR-S5049
V3802	-	104b/06	2831-CPR-S0003	0832-UKCA-CPR-S5049

* Testováno podle EN12259-1

Úplné kontaktní informace naleznete na webových stránkách victaulic.com

I-40-CZE 2239 REV Y AKTUALIZOVÁNO 04/2024 Z0005PK002

VICTAULIC, FIRELOCK, IGS A INSTALLATION-READY A JSOU REGISTROVANÉ OBCHODNÍ ZNAČKY NEBO OBCHODNÍ ZNAČKY SPOLEČNOSTI VICTAULIC A/NEBO JEJÍCH PŘÍDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ V USA A/NEBO OSTATNÍCH ZEMÍCH. © 2024 VICTAULIC COMPANY. VŠECHNA PRAVA VYHRAZENA.

