



FIRELOCK™ AUTOMATIC SPRINKLERS

SPRINKLEURS SOUS AIR SÉRIE FIRELOCK (V36) – K5.6 | 8,1 SI, K8.0 | 11,5 SI

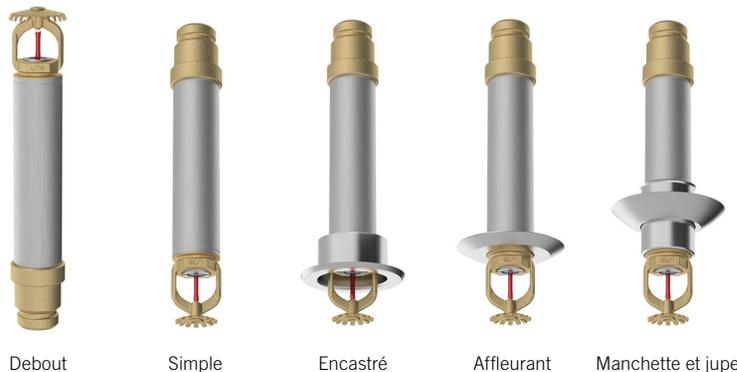

Debout Simple Encastré Affleurant Manchette et jupe

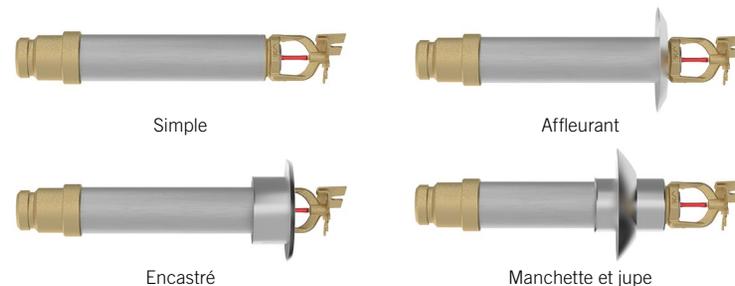

Simple Affleurant Encastré Manchette et jupe

FL-QR/SPRINKLEURS SOUS AIR

Réponse rapide

Debout :
K5.6 | 8,1 SI, V3602
K8.0 | 11,5 SI, V3604

Pendant et pendant encastré :

K5.6 | 8,1 SI, V3606
K8.0 | 11,5 SI, V3616

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.01

FL-SR/SPRINKLEURS SOUS AIR

Réponse Standard

Debout :
K5.6 | 8,1 SI, V3601
K8.0 | 11,5 SI, V3603

Pendant et pendant encastré :

K5.6 | 8,1 SI, V3605
K8.0 | 11,5 SI, V3615

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.51

FL-QR/SPRINKLEURS SW/SOUS AIR

Réponse rapide

Mural horizontal :
K5.6 | 8,1 SI, V3610
K8.0 | 11,5 SI, V3612

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.02

FL-SR/SPRINKLEURS SW/SOUS AIR

Réponse Standard

Mural horizontal :
K5.6 | 8,1 SI, V3609
K8.0 | 11,5 SI, V3611

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.52



S'assurer de vérifier tous les détails et les spécifications lors de la passation d'une commande de sprinklers sous air étant donné qu'ils sont NON ANNULABLES et NON REMBOURSABLES une fois la commande passée.

LIVRAISON À :

Nom :	Date de la commande :
Adresse :	Bon de commande :
	Livré via :
Ville :	Étiquette :
État/Prov. :	Signature* :
Code postal :	

* J'accepte d'acheter les sprinkleurs sous air spécifiés dans ce formulaire, qui sont NON REMBOURSABLES et NON ANNULABLES.

CONFIGURATEUR CODE PIÈCE : Configurer le code pièce avec les **options** du tableau ci-dessous. NE PAS entourer les longueurs et incréments dans la commande de tubes. Insérer la longueur et la quantité appropriées pour chaque élément dans le tableau ci-dessous. Veuillez joindre d'autres bons de commande si un espace de commande supplémentaire est nécessaire. **Des bons de commande séparés doivent être remplis pour chaque configuration commandée.**

S	36												
Classe	Style	Raccordement	Défecteur	Température ¹	Réponse	Facteur K	Finition du sprinkleur	Finition de la rosace	Longueur de tube ² Incréments 1"			Longueur de tube ² Incréments 1/4"	Style derosace
S	36 = V36	3 = 1" NPT 8 = 25mm BSPT H = 1" IGS sans collier ³ L = 1" IGS avec collier	A = debout B = pendant C = mural horizontal	A = 135°F/57°C C = 155°F/68°C F = 200°F/93°C J = 286°F/141°C	Q = rapide S = standard	4 = 5.6K 5 = 8.0K	1 = laiton naturel 2 = Chrome 4 = blanc W = blanc brillant B = noir N = VC-250 ⁴ — = personnalisé ⁵	O = identique à finition sprinkleur ⁶ X = acier inoxydable W = acier inoxydable peint en blanc (RAL 9010)	03 = 3" 04 = 4" 05 = 5" 06 = 6" 07 = 7" 08 = 8" 09 = 9" 10 = 10"	11 = 11" 12 = 12" 13 = 13" 14 = 14" 15 = 15" 16 = 16" 17 = 17" 18 = 18"	19 = 19" 20 = 20" 21 = 21" 22 = 22" 23 = 23" 24 = 24" ... jusqu'à 48"	0 = 0" 2 = 1/4" 4 = 1/2" 6 = 3/4"	10 = corps de montage simple 11 = affleurant 12 = encastré 13 = manchette et jupe 14 = déplié 16 = inter. Pendant debout 17 = rosaces interchangeables ⁷

- Toutes les plages de températures ne sont pas listées et approuvées pour les applications encastrées. Consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus.
- La longueur du tube commandée représente la face du té jusqu'au bout du plafond. Consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus.
- Disponible uniquement en remplacement du sprinkleur sous air IGS.

- Le revêtement VC-250 est disponible uniquement avec des rosaces en acier inoxydable.
- Le client doit fournir des précisions concernant la peinture.
- Pour la finition du sprinkleur, 1 = laiton naturel, la rosace aura une finition en laiton brillant.
- Disponible uniquement avec les sprinkleurs pendants ;** manchette et jupe, rosaces encastrées et affleurantes comprises avec un sprinkleur au corps de montage simple.

Sprinkleur total avec spécifications identiques à la configuration du code pièce ci-dessus



Envoyer le formulaire rempli à pickvic@victaulic.com

LONGUEUR DE TUBE : Disponible en incréments 1/4"

Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur

FIRELOCK™ AUTOMATIC SPRINKLERS

SPRINKLEURS SOUS AIR SÉRIE FIRELOCK (V36) – K5.6 | 8,1 SI, K8.0 | 11,5 SI



FL-QR/SPRINKLEURS SOUS AIR C

Réponse rapide

Pendant non apparent :

K5.6 | 8,1 SI, V3302
K8.0 | 11,5 SI, V3304

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.03

FL-SR/SPRINKLEURS SOUS AIR C

Réponse Standard

Pendant non apparent :

K5.6 | 8,1 SI, V3301
K8.0 | 11,5 SI, V3303

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.53



S'assurer de vérifier tous les détails et les spécifications lors de la passation d'une commande de sprinklers sous air étant donné qu'ils sont NON ANNULABLES et NON REMBOURSABLES une fois la commande passée.

LIVRAISON À :

Nom :	Date de la commande :
Adresse :	Bon de commande :
	Livrer via :
Ville :	Étiquette :
État/Prov. :	Signature* :
Code postal :	* J'accepte d'acheter les sprinkleurs sous air précisés dans ce formulaire, qui sont NON REMBOURSABLES et NON ANNULABLES.

CONFIGURATEUR CODE PIÈCE : Configurer le code pièce avec les **options** du tableau ci-dessous. Insérer la longueur et la quantité appropriées pour chaque élément dans le tableau ci-dessous ; ne pas entourer les longueurs et les incréments de tube. Veuillez joindre d'autres bons de commande si un espace de commande supplémentaire est nécessaire. **Des bons de commande séparés doivent être remplis pour chaque configuration commandée.**

S	33		P						0			15	
Classe	Style	Raccordement	Défecteur	Température	Réponse	Facteur K	Finition du sprinkleur ¹	Finition de la rosace	Longueur de tube ² Incréments 1"			Longueur de tube ² Incréments ¼"	Style derosace
S	33 = V33	3 = 1" NPT 8 = 25mm BSPT H = 1" IGS sans collier ³ L = 1" IGS avec collier	P = non apparent	A = 135°F/57°C C = 155°F/68°C F = 200°F/93°C	Q = rapide S = standard	4 = 5.6K 5 = 8.0K	1 = laiton naturel 3 = laiton brillant D = laiton brossé 2 = chrome C = chrome brossé 4 = blanc W = blanc brillant G = crème B = noir — = personnalisé ⁴	O = identique à finition sprinkleur	04 = 4" 05 = 5" 06 = 6" 07 = 7" 08 = 8" 09 = 9" 10 = 10"	11 = 11" 12 = 12" 13 = 13" 14 = 14" 15 = 15" 16 = 16" 17 = 17" 18 = 18"	19 = 19" 20 = 20" 21 = 21" 22 = 22" 23 = 23" 24 = 24" ... jusqu'à 48"	0 = 0" 1 = ¼" 2 = ½" 3 = ¾" 4 = 1" 5 = 1 ¼" 6 = 1 ½" 7 = 1 ¾"	15 = non apparent

- La sélection de la finition du sprinkleur représente la sélection de la plaque de recouvrement pour les options non apparentes. Le cadre du sprinkleur est toujours en laiton.
- La longueur du tube commandée représente la face du té jusqu'au bout du plafond. Consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus.
- Disponible uniquement en remplacement du sprinkleur sous air IGS.
- Le client doit fournir des précisions concernant la peinture.

Sprinkleur total avec spécifications identiques à la configuration du code pièce ci-dessus

LONGUEUR DE TUBE : Disponible en incréments ¼"

 Envoyer le formulaire rempli à pickvic@victaulic.com

Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur

FIRELOCK™ AUTOMATIC SPRINKLERS

SPRINKLEURS SOUS AIR SÉRIE FIRELOCK (V40) – K11.2 | 16,1 SI



Affleurant



Encastré



Manchette et jupe

FL-QR/SPRINKLEURS SOUS AIR ST

Réponse rapide

Pendant et pendant encastré :

K11.2 | 16,1 SI, V4002

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.04

FL-SR/SPRINKLEURS SOUS AIR ST

Réponse Standard

Pendant et pendant encastré :

K11.2 | 16,1 SI, V4001

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.54

LIVRAISON À :

Nom :	Date de la commande :
Adresse :	Bon de commande :
	Livrer via :
Ville :	Étiquette :
État/Prov. :	Signature* :
Code postal :	* J'accepte d'acheter les sprinkleurs sous air précisés dans ce formulaire, qui sont NON REMBOURSABLES et NON ANNULABLES.

CONFIGURATEUR CODE PIÈCE : Configurer le code pièce avec les **options** du tableau ci-dessous. NE PAS entourer les longueurs et incréments dans la commande de tubes. Insérer la longueur et la quantité appropriées pour chaque élément dans le tableau ci-dessous. Veuillez joindre d'autres bons de commande si un espace de commande supplémentaire est nécessaire. **Des bons de commande séparés doivent être remplis pour chaque configuration commandée.**

S	40	□	B	□	□	6	□	□	□	17
Classe	Style	Raccordement	Défecteur	Température ¹	Réponse	Facteur K	Finition du sprinkleur	Finition de la rosace	Longueur de tube ²	Style derosace
S	40 = V40	3 = 1" NPT 8 = 25mm BSPT H = 1" IGS sans collier ³ L = 1" IGS avec collier	B = standard pendant	C = 155°F/68°C F = 200°F/93°C J = 286°F/141°C	Q = rapide S = standard	6 = 11.2K	2 = chrome 4 = blanc N = VC-250 ⁴	O = identique à finition sprinkleur X = acier inoxydable W = acier inoxydable peint en blanc (RAL 9010)	120 = 12" 180 = 18" 240 = 24" 300 = 30" 360 = 36"	17 = corps nu avec rosaces interchangeables ⁵

- Toutes les plages de températures ne sont pas listées et approuvées pour les applications encastrées. Consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus.
- La longueur du tube commandée représente la face du té jusqu'au bout du plafond. Consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus.
- Disponible uniquement en remplacement du sprinkleur sous air IGS.
- Le revêtement VC-250 est disponible uniquement avec des rosaces en acier inoxydable.
- Manchette et jupe, rosaces encastrées et affleurantes comprises.


Sprinkleur total avec spécifications identiques à la configuration du code pièce ci-dessus



Envoyer le formulaire rempli à pickvic@victaulic.com

FIRELOCK™ AUTOMATIC SPRINKLERS

SPRINKLEURS SOUS AIR SÉRIE FIRELOCK (V56 ET V81) – K5.6 | 8,1 SI, K8.0 | 11,5 SI

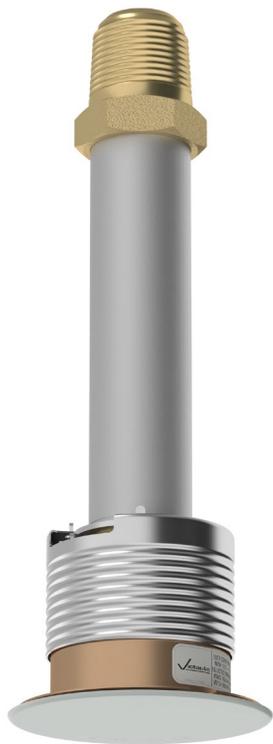

FL-QR/SPRINKLEURS SOUS AIR C

Réponse rapide

Pendant non apparent :

K5.6 | 8,1 SI, V5634
K8.0 | 11,5 SI, V8134

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.03

FL-SR/SPRINKLEURS SOUS AIR C

Réponse Standard

Pendant non apparent :

K5.6 | 8,1 SI, V5689
K8.0 | 11,5 SI, V8189

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.53



S'assurer de vérifier tous les détails et les spécifications lors de la passation d'une commande de sprinklers sous air étant donné qu'ils sont NON-ANNULABLES et NON-REMBOURSABLES une fois la commande passée.

LIVRAISON À :

Nom :	Date de la commande :
Adresse :	Bon de commande :
	Livrer via :
Ville :	Étiquette :
État/Prov. :	Signature* :
Code postal :	* J'accepte d'acheter les sprinkleurs sous air précisés dans ce formulaire, qui sont NON REMBOURSABLES et NON ANNULABLES.

CONFIGURATEUR CODE PIÈCE : Configurer le code pièce avec les options du tableau ci-dessous. Insérer la longueur et la quantité appropriées pour chaque élément dans le tableau ci-dessous ; ne pas entourer les longueurs et les incréments de tube. Veuillez joindre d'autres bons de commande si un espace de commande supplémentaire est nécessaire. **Des bons de commande séparés doivent être remplis pour chaque configuration commandée.**

S			P						0			15	
Classe	Style	Raccordement	Défecteur	Température	Réponse	Facteur K	Finition du sprinkleur ¹	Finition de la rosace	Longueur de tube ² Incréments 1"			Longueur de tube ² Incréments ¼"	Style derosace
S	56 = V56 81 = V81	3 = 1" NPT 8 = 25mm BSPT H = 1" IGS sans collier ³ L = 1" IGS avec collier	P = non apparent	A = 135°F/57°C C = 155°F/68°C E = 175°F/79°C F = 200°F/93°C	Q = rapide S = standard	4 = 5.6K 5 = 8.0K	1 = laiton naturel 3 = laiton brillant D = laiton brossé 2 = chrome C = chrome brossé 4 = blanc W = blanc brillant G = crème B = noir _ = personnalisé ⁴	O = identique à finition sprinkleur	03 = 3" 04 = 4" 05 = 5" 06 = 6" 07 = 7" 08 = 8" 09 = 9" 10 = 10"	11 = 11" 12 = 12" 13 = 13" 14 = 14" 15 = 15" 16 = 16" 17 = 17" 18 = 18"	19 = 19" 20 = 20" 21 = 21" 22 = 22" 23 = 23" 24 = 24" ... jusqu'à 48 = 48"	0 = 0" 1 = ¼" 2 = ¼" 3 = ¾" 4 = ½" 5 = ¾" 6 = ¾" 7 = ¾"	15 = non apparent

- La sélection de la finition du sprinkleur représente la sélection de la plaque de recouvrement pour les options non apparentes. Le cadre du sprinkleur est toujours en laiton.
- La longueur du tube commandée représente la face du té jusqu'au bout du plafond. Consulter la fiche technique du produit pour en savoir plus.
- Disponible uniquement en remplacement du sprinkleur sous air IGS.
- Le client doit fournir des précisions concernant la peinture.

Sprinkleur total avec spécifications identiques à la configuration du code pièce ci-dessus

LONGUEUR DE TUBE : Disponible en incréments ¼"

 Envoyer le formulaire rempli à pickvic@victaulic.com


Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur	Quantité	Longueur



SPRINKLER FITTING SYSTEMS

SPRINKLEUR SOUS AIR AIR STYLE VS1 VICFLEX

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 10.91

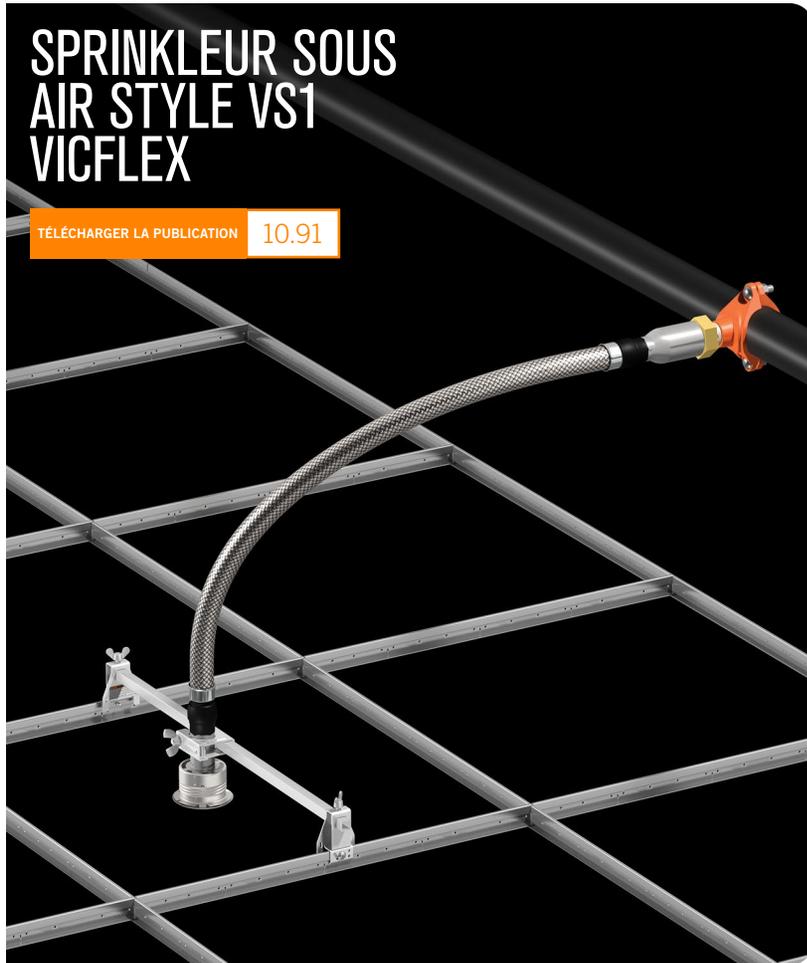

SPRINKLEURS PENDANTS NON APPARENTS

K5.6 | 8,1 SI

Réponse standard, V3517
réponse rapide, V3518
(joint d'étanchéité pour salle
blanche en option)



SPRINKLEURSPENDANTS ET PENDANTS ENCASTRÉS

K5.6 | 8,1 SI

Réponse Standard, V3505
Réponse rapide, V3506



SPRINKLEURS MURAL HORIZONTAL ET MURAL HORIZONTAL ENCASTRÉ

K5.6 | 8,1 SI

Réponse Standard, V3509
Réponse rapide, V3510



S'assurer de vérifier tous les détails et les spécifications lors de la passation d'une commande de sprinklers sous air étant donné qu'ils sont **NON-ANNULABLES** et **NON-REMBOURSABLES** une fois la commande passée.

LIVRAISON À :

Nom :	Date de la commande :
Adresse :	Bon de commande :
	Livrer via :
Ville :	Étiquette :
État/Prov. :	Signature* :
Code postal :	* J'accepte d'acheter les sprinkleurs sous air précisés dans ce formulaire, qui sont NON REMBOURSABLES et NON ANNULABLES.

CONFIGURATEUR CODE PIÈCE : Configurer le code pièce avec les **options** du tableau ci-dessous. NE PAS entourer les longueurs et incréments dans la commande de tubes. Insérer la longueur et la quantité appropriées pour chaque élément dans le tableau ci-dessous. Veuillez joindre d'autres bons de commande si un espace de commande supplémentaire est nécessaire. **Des bons de commande séparés doivent être remplis pour chaque configuration commandée.**

A	3F	□	□	□	□	4	□	□	□	□
Classe	Style	Raccordement	Défecteur	Température	Réponse	Facteur K	Finition du sprinkleur	Finition de la rosace	Longueur du sprinkleur flexible	Style de rosace
A = VicFlex™	3F = V35	3 = 1" NPT 8 = 25 mm BSPT	B = pendant C = mural horizontal P = non apparent	A = 135°F/57°C C = 155°F/68°C E = 175°F/79°C F = 200°F/93°C J = 286°F/141°C	Q = rapide S = standard	4 = 5.6K	4 = blanc (RAL 9010) ¹ N = VC-250 ^{2,3} B = noir ¹	X = acier inoxydable W = acier inoxydable peint en blanc (RAL 9010) O = non apparent, pas de rosace ^{2,4} Y = peint en noir, acier inoxydable	380 = 38" 500 = 50" 580 = 58"	12 = encastré 13 = manchette et jupe 15 = non apparent

1 Non disponible avec déflecteur P = non apparent.

2 Défecteur P = non apparent disponible uniquement avec finition sprinkleur
N = finition revêtement et rosace VC-250 O = non apparent, sans rosace.

3 Le revêtement VC-250 est disponible uniquement avec des rosaces en acier inoxydable. Revêtement résistant à la corrosion homologué UL et FM et autre revêtement reconnu et homologué VdS et LPCB. De couleur chrome.

4 Plaques de recouvrement vendues séparément.

SÉLECTION DE SUPPORTS : Quantité d'entrée pour chaque dimension de support

	Dimension	Réf. Victaulic	Boîtes (5 supports par boîte)
Style VB1 : Montant ou solive en bois et métallique	—	A000000SLV	
Style VB2 : Pendant encastré, plafonds suspendus	24"	A24TBAR000	
	48"	A48TBAR000	
Style VB3 : Pendant non apparent, plafonds suspendus	24"	A240AQBVB3	
	48"	A480AQBVB3	
Style VB4 : Manchette et jupe pendantes, plafonds suspendus	24"	A240VB4VS1	
	48"	A480VB4VS1	
Style VB5 : Plafonds de centres de données, montant ou solive en bois et métallique	24"	A240VB5001	
	48"	A480VB5001	
Style VBBA : Pour plafonds suspendus, exposés et rigides, permet montage par le haut et montage en porte-à-faux	—	A000VBA001	

Sprinkleur total avec spécifications identiques à la configuration du code pièce ci-dessus



Envoyer le formulaire rempli à pickvic@victaulic.com



SPRINKLER FITTING SYSTEMS

SPRINKLEURS SOUS AIR POUR SUPPORT POUR L'ENTREPOSAGE FRIGORIFIQUE VICFLEX STYLE AB6

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 10.90



SPRINKLEURS PENDANTS non apparents

K5.6 | 8,1 SI

Réponse standard, V3301
réponse rapide, V3302

K8.0 | 11,5 SI

Réponse standard, V3303
Réponse rapide, V3304



SPRINKLEURSPENDANTS ET PENDANTS ENCASTRÉS

K5.6 | 8,1 SI

Réponse standard, V3605
Réponse rapide, V3606

K8.0 | 11,5 SI

Réponse standard, V3615
Réponse rapide, V3616



SPRINKLEURS MURAUX HORIZONTAUX

K5.6 | 8,1 SI

Réponse standard, V3609
Réponse rapide, V3610

K8.0 | 11,5 SI

Réponse standard, V3611
Réponse rapide, V3612



S'assurer de vérifier tous les détails et les spécifications lors de la passation d'une commande de sprinklers sous air étant donné qu'ils sont **NON-ANNULABLES** et **NON-REMBOURSABLES** une fois la commande passée.

LIVRAISON À :

Nom :	Date de la commande :
Adresse :	Bon de commande :
	Livrer via :
Ville :	Étiquette :
État/Prov. :	Signature* :
Code postal :	* J'accepte d'acheter les sprinkleurs sous air précisés dans ce formulaire, qui sont NON REMBOURSABLES et NON ANNULABLES.

CONFIGURATEUR CODE PIÈCE : Configurer le code pièce avec les **options** du tableau ci-dessous. NE PAS entourer les longueurs et tranches dans la commande de tubes. Insérer la longueur et la quantité appropriées pour chaque élément dans le tableau ci-dessous. Veuillez joindre d'autres bons de commande si un espace de commande supplémentaire est nécessaire. **Des bons de commande séparés doivent être remplis pour chaque configuration commandée.**

A											UB6		
Classe	Style	Raccordement	Défecteur	Température	Réponse	Facteur K	Finition du sprinkleur	Finition de la rosace	Longueur du corps du sprinkleur	Style derosace	Style de support	Style de flexible	Longueur de flexible
A = VicFlex™	33 = V33 ¹ (non apparent) 36 = V36 (Std. horizontale pendant/ horizontal) 40 = V40 ² (Std. pendant)	3 = 1" NPT	B = Std. Pendant C = mural horizontal ³ P = non apparent	C = 155°F/68°C F = 200°F/93°C J = 286°F/141°C	Q = rapide S = standard	4 = 5.6K 5 = 8.0K 6 = 11.2K	2 = chrome (RAL 9010) 4 = blanc (RAL 9010) B = noir N = VC-250 ⁴	0 = acier peint laminé à froid, finition correspondant à finition du sprinkleur X = acier inoxydable W = acier inoxydable peint (RAL 9010)	120 = 12" 180 = 18" 240 = 24" 300 = 30"	11 = affleurant 12 = encastré et jupe 13 = manchette 15 = non apparent 17 = rosaces interchangeables ⁵	UB6 = AB6	2 = AH2 (NPT) 3 = AH2 (BSPT) 8 = AH2-CC (collier intégré)	2 = 31" 4 = 48" 7 = 72"
A = VicFlex	41 = pendant sous air ESFR V41	L = 1" IGS avec collier	S = ESFR sous air	D = 165°F/74°C G = 212°F/100°C	R = réponse rapide	8 = 16.8K	1 = laiton naturel	X = acier inoxydable	240 = 24" 300 = 30" 360 = 36"	10 = corps naturel avec clapet	UB6 = AB6	G = GH1	3 = 36"

- Sprinkleur V33 uniquement disponible avec température C (155°F | 68°C) ou F (200°F | 93°C), finition rosace 0 (acier peint laminé à froid, finition correspondant à finition du sprinkleur) et style rosace 15 (non apparent).
- Sprinkleur V40 uniquement disponible avec déflecteur B (pendant standard), facteur K 6 (K11.2) et finition sprinkleur 2 (chrome), 4 (blanc RAL 9010) et N (VC-250).
- Mural horizontal non disponible avec les rosaces interchangeables.
- Le revêtement VC-250 est disponible uniquement avec des rosaces en acier inoxydable. Revêtement résistant à la corrosion homologué UL et FM et autre revêtement reconnu et homologué VdS et LPCB. De couleur chrome. Non disponible avec des sprinkleurs non apparents.
- Disponible uniquement avec les sprinkleurs pendants ; manchette et jupe, rosace encastrée et apparente comprises avec un sprinkleur au corps de montage simple.

Sprinkleur total avec spécifications identiques à la configuration du code pièce ci-dessus



Envoyer le formulaire rempli à pickvic@victaulic.com



SPRINKLER FITTING SYSTEMS

SPRINKLEURS PENDANTS SOUS AIR FIRELOCK™ SÉRIE FL-QR/SOUS AIR/ ESFR, À RÉPONSE RAPIDE

TÉLÉCHARGER LA PUBLICATION 45.11




SPRINKLEURS SOUS AIR PENDANTS ESFR

K16.8 | 24,25 SI

Réponse rapide, V4102

Longueur du corps	Température		Référence Victaulic
	° F	° C	
24	165	74	A41LSDR81X24010UB6G3
	212	100	A41LSGR81X24010UB6G3
30	165	74	A41LSDR81X30010UB6G3
	212	100	A41LSGR81X30010UB6G3
36	165	74	A41LSDR81X36010UB6G3
	212	100	A41LSGR81X36010UB6G3

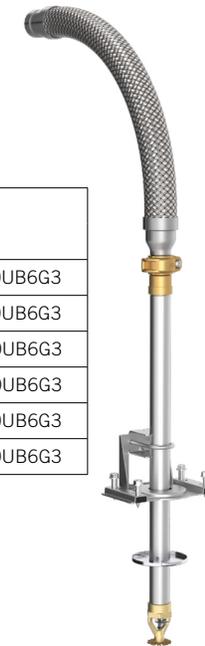

S'assurer de vérifier tous les détails et les spécifications lors de la passation d'une commande de sprinklers sous air étant donné qu'ils sont **NON-ANNULABLES** et **NON-REMBOURSABLES** une fois la commande passée.